

SCHALLDÄMM-MASS NACH DIN 52 210 TEIL 3



Auftraggeber: abopart Viol und Partner GmbH & Co.KG
Petersfehn 1/Eichenweg 4, 26160 Bad Zwischenahn

BAUMUSTER-
PRÜFUNG

Aufbau des Prüfgegenstandes:

Mobilwand Fabrikat abopart, Typ 100M mit Türelement, $d = 100 \text{ mm}$

Abmessungen der Tür: ca. $850 \text{ mm} \times 2000 \text{ mm}$

Aufbau siehe Anlage 2 und 3

Flächengewicht: 60 kg/m^2

Prüffläche: 13.4 m^2

Prüfräume:

Volumen Senderraum $V_S = 57.9 \text{ m}^3$

Volumen Empfangsraum $V_E = 61.3 \text{ m}^3$


Zustand: leer

Art: Labor

Bezeichnung des Verfahrens:
DIN 52 210 - 03 - M - L - P-W

bewertetes

Schalldämm-Maß $R_w = 47 \text{ dB}$

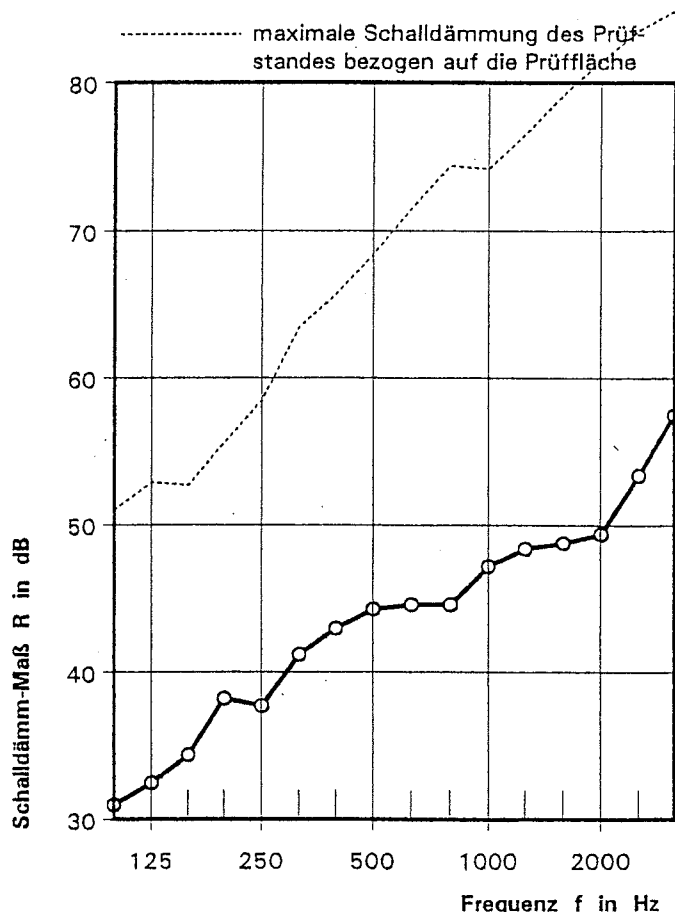

Prüfschall : Rosa Rauschen
Empfangsfilter : Terzfilter